

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Республиканское унитарное предприятие «Белорусский институт строительного проектирования» Управления делами Президента Республики Беларусь
220088, г. Минск, ул. Смоленская, 15

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

пригодности материалов и изделий
для применения в строительстве

ТС 06.2373.25

Дата регистрации «	14	»	ноября	2025	г.
Действительно до «	14	»	ноября	2026	г.
Продлено до «		»			г.
Продлено до «		»			г.

Настоящим техническим свидетельством удостоверяется
пригодность материалов и изделий для применения в строительстве
на территории Республики Беларусь

1. Наименование материала (изделия)
Черепица цементно-песчаная марки «KRIASTAK» с декоративно-защитным покрытием.

2. Назначение
Для устройства скатных кровель зданий и сооружений различного назначения.

3. Изготовитель
Общество с ограниченной ответственностью «БалтПро», Российская Федерация,
196626, г. Санкт-Петербург, п. Шушары, Старорусский пр-т, д. 28, стр. 1.

4. Заявитель
Общество с ограниченной ответственностью «БалтПро», Российская Федерация,
196626, г. Санкт-Петербург, п. Шушары, Старорусский пр-т, д. 28, стр. 1.

5. Техническое свидетельство выдано на основании:
протокола испытаний научно-исследовательской и испытательной лаборатории
бетонов и строительных материалов филиала БНТУ «Научно-исследовательский
политехнический институт» (аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0024)
от 04.11.2025 № 2689.

6. Техническое свидетельство действует на
серийное производство. Техническое свидетельство выдано без проведения
проверки системы производственного контроля изготовителя.

7. Особые отметки
Пример маркировки на этикетке на паллете на примере черепицы рядной:
KRIASTAK; Цвет: Classic Антрацит; Количество: 120; Дата выпуска: 20.01.2025;
№ партии: 20.01.2025 9:01:01; ТУ 5756-001-27410312-2019; Рядная; 196626,
г. Санкт-Петербург, п. Шушары, Старорусский пр-т, д. 28; QR-код.

Приложение 1. Показатели качества

Приложение 2. Указания по применению

Техническое свидетельство без обязательных приложений не действительно.

Заявитель несет ответственность за соответствие поставляемых материалов и
изделий показателям качества, приведенным в приложении 1.

Руководитель уполномоченного
органа



В.Е.Корото

« 14 » ноября 2025 г.

№ 0024526

М.П.

РПТ «Камчатка» филиал, 220-057-022

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 1

к техническому свидетельству

Лист 1
Листов 2

ТС

06.2373.25

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

черепицы цементно-песчаной марки «KRIASTAK» с декоративно-защитным покрытием, производства ООО «БалтПро», Российская Федерация, предназначенной для устройства скатных кровель зданий и сооружений различного назначения.

Таблица

№ п/п	Наименование показателя	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученное значение
Черепица рядная (пазовая) с декоративно-защитным покрытием лицевой поверхности цвета Classic Антрацит, артикул 010130			
1.	Дефекты внешнего вида	СТБ 1002, ГОСТ 26433.0, ГОСТ 26433.1	Наличие жировых и ржавых пятен на лицевой поверхности, трещин, царапин и сдиров, высолов, отбитостей углов и ребер не обнаружено
2.	Отклонения от габаритных и кроющих размеров, мм: - по длине; - по ширине	СТБ 1002, ГОСТ 26433.0, ГОСТ 26433.1	+3 +1
3.	Отклонение от прямолинейности поверхности, ребер и выступов для навешивания черепицы, мм	СТБ 1002, ГОСТ 26433.0, ГОСТ 26433.1	1
4.	Разрушающая нагрузка при изгибе в возрасте 28 суток, кН: - в сухом состоянии; - в водонасыщенном состоянии	СТБ 1002	2,4 2,5
5.	Морозостойкость: - изменение внешнего вида;	СТБ 1002, ГОСТ 10060.0, ГОСТ 10060.1 (метод 1, 100 циклов)	Признаки видимых повреждений и разрушений отсутствуют
	- потеря массы, %;		0,1
	- снижение разрушающей нагрузки при изгибе, %		Не произошло

Продолжение таблицы

№ п/п	Наименование показателя	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученное значение
6.	Морозостойкость:	СТБ 1002, ГОСТ 10060.0 ГОСТ 10060.2 (метод 3, 25 циклов)	Признаки видимых повреждений и разрушений отсутствуют 1,2 9,5
	- изменение внешнего вида;		
	- потеря массы, %;		
	- снижение разрушающей нагрузки при изгибе, %		
7.	Водонепроницаемость	СТБ 1002	После 24 ч с момента покрытия водой на нижней поверхности черепицы капель воды не обнаружено
8.	Водопоглощение, %	ГОСТ 12730.3	5,0
9.	Масса 1 м ² , кг:	СТБ 1002	29,2 30,3
	- при нормальной влажности; - в водонасыщенном состоянии		
10.	Условная светостойкость покрытия (изменение коэффициента диффузного отражения), %	ГОСТ 21903 метод 2	0,9
11.	Устойчивость декоративно- защитного покрытия к воздействию переменных температур. Изменение внешнего вида	ГОСТ 27037 (100 циклов, цикл – 30 мин при (70±2) °С и 30 мин при минус (40±2) °С)	Не произошло
12.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов минеральной посыпки А _{эфф} , Бк/кг	ГОСТ 30108	114,8+21,7
Черепица коньковая с декоративно-защитным покрытием лицевой поверхности цвета Classic Антрацит, артикул 010230			
13.	Дефекты внешнего вида	СТБ 1002, ГОСТ 26433.0, ГОСТ 26433.1	Наличие жировых и ржавых пятен на лицевой поверхности, трещин, царапин и сдигов, высолов, отбитостей углов и ребер не обнаружено
14.	Отклонения от габаритных и кроющих размеров, мм:	СТБ 1002, ГОСТ 26433.0, ГОСТ 26433.1	+1 +3
	- по длине; - по ширине		
15.	Водопоглощение, %	ГОСТ 12730.3	4,4

№ 0061517

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 1

к техническому свидетельству

Лист 2
Листов 2

ТС

06.2373.25

Окончание таблицы

№ п/п	Наименование показателя	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученное значение
16.	Морозостойкость:	СТБ 1002, ГОСТ 10060.0, ГОСТ 10060.1 (метод 1, 100 циклов)	Признаки видимых повреждений и разрушений отсутствуют 0,1
	- изменение внешнего вида;		
	- потеря массы, %;		
17.	Разрушающая нагрузка при изгибе в возрасте 28 суток, кН:	СТБ 1002	4,1 3,9
	- в сухом состоянии;		
	- в водонасыщенном состоянии		
Пожарно-технические показатели материала			
18.	Группа горючести	ГОСТ 30244	Г4
19.	Группа воспламеняемости	ГОСТ 30402	В3
20.	Группа распространения пламени	ГОСТ 30244	РП4

Примечание: значение показателей по пунктам 18-20 приняты на основании письма
ООО «БалтПро», Российская Федерация, исх. № 28/25 от 08.09.2025.

Руководитель
уполномоченного органа



В.Е.Корото

РУТ «Криптотек» Голландия, экз. 454-22

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№2

к техническому свидетельству

Лист 1
Листов 1

ТС

06.2373.25

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Настоящее техническое свидетельство распространяется на черепицу цементно-песчаную марки «KRIASTAK» с декоративно-защитным покрытием, производства ООО «БалтПро», Российская Федерация, предназначенную для устройства скатных кровель зданий и сооружений различного назначения.

2. Черепица цементно-песчаная марки «KRIASTAK» изготавливается по ТУ 5756-001-27410312-2019 «Черепица цементно-песчаная. Технические условия» из цементно-песчаной смеси и имеет декоративно-защитное покрытие лицевой поверхности красками на водной основе. Черепица может окрашиваться в массе по требованию заказчика. Для крепления к обрешетке в конструкции черепицы предусмотрены отверстия.

3. Работы по монтажу кровли с применением черепицы следует производить в соответствии с рекомендациями изготовителя и согласно технологическим картам. Изделия между собой и к деревянной обрешетке на кровле крепятся специальными гвоздями.

4. Черепица укладывается на паллеты, упакованные в полимерную пленку. На каждую паллету наклеены этикетки, которые содержат следующую информацию: товарный знак изготовителя, название цвета лицевой поверхности, количество черепицы на паллете в штуках, дата производства, номер партии, обозначение стандарта на продукцию, наименование типа черепицы, краткий адрес изготовителя, QR-код. Дополнительно наклеена этикетка, которая содержит следующую информацию: наименование продукции, назначение и область применения, наименование и адрес изготовителя, гарантийный срок хранения, наименование и адрес импортера в Республику Беларусь.


5. Проектирование, производство и приемку работ по устройству скатных кровель с использованием черепицы следует выполнять в соответствии с проектной и технологической документацией, требованиями технических нормативных правовых актов в области строительства, действующих на территории Республики Беларусь, а также с учетом настоящего технического свидетельства, которым должна сопровождаться каждая партия поставляемых материалов.

6. Черепица транспортируется любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. При транспортировании и хранении паллеты следует устанавливать

на ровную поверхность. Черепица должна храниться в закрытых помещениях или под навесом в заводской упаковке.

7. Ответственность за соответствие поставляемой черепицы настоящему техническому свидетельству несет изготовитель (поставщик), за правильность применения – проектная организация, заказчик и подрядчик.

Руководитель
уполномоченного органа

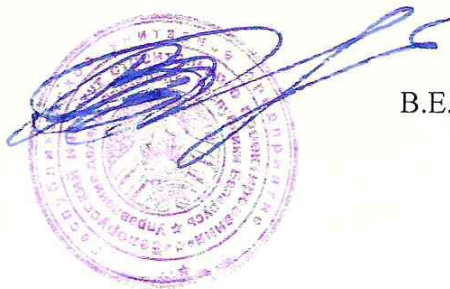

В.Е.Корото

№ 0061519